

UPS本体及び増設蓄電池ユニット取替

番号	名称
①	UPS
②	テレメータ盤
③	計装盤
④	補機分電盤
⑤	ポンプ盤


今回工事

配線表

記号	線種(撤去)	線種(据付)	自	至	備考
ア	CV5.5sq-3C	CE5.5sq-3C	④	①	電源入力
イ	CV5.5sq-3C	CE5.5sq-3C	①	④	電源出力
ウ	CVV2sq-5C	CEE2sq-5C	①	③	警報信号

工事名	横山ポンプ所他ミニUPS等更新工事
種類	UPS設置状況図
図面No	2/11
場所	横山ポンプ所
志摩市上下水道部 水道工務課	

UPS 本体及び増設蓄電池ユニット取替




番号	名称
①	計装盤
②	テレメータ盤
③	UPS
④	分電盤

今回工事

配線表

記号	線種(撤去)	線種(据付)	自	至	備考
ア	CV5.5sq-3C	CE5.5sq-3C	④	③	電源入力
イ	CV5.5sq-3C	CE5.5sq-3C	③	①	電源出力
ウ	CVV2sq-5C	CEE2sq-5C	③	①	警報信号


工事名	横山ポンプ所他ミニUPS等更新工事
種類	UPS設置状況図
図面No	3/11
場所	浜島流量制御室
志摩市上下水道部 水道工務課	



配線表

記号	線種(撤去)	線種(据付)	自	至	備考
ア	CV5.5sq-3C	CE5.5sq-3C	④	①	電源入力
イ	CV5.5sq-3C	CE5.5sq-3C	①	③	電源出力
ウ	CVV2sq-5C	CEE2sq-5C	①	③	警報信号

工事名	横山ポンプ所他ミニUPS等更新工事
種類	UPS設置状況図
図面No	4/11
場所	大崎配水池
志摩市上下水道部 水道工務課	



UPS本体取替


番号	名称
①	UPS
②	計装盤
③	ポンプ制御盤


今回工事

配線表

記号	線種(撤去)	線種(据付)	自	至	備考
ア	CV3.5sq-3C	CE3.5sq-3C	②	①	電源入力
イ	CV3.5sq-3C	CE3.5sq-3C	①	②	電源出力
ウ	CVV2sq-5C	CEE2sq-5C	①	②	警報信号

工事名	横山ポンプ所他ミニUPS等更新工事
種類	UPS設置状況図
図面No	5/11
場所	五知ポンプ所
志摩市上下水道部 水道工務課	

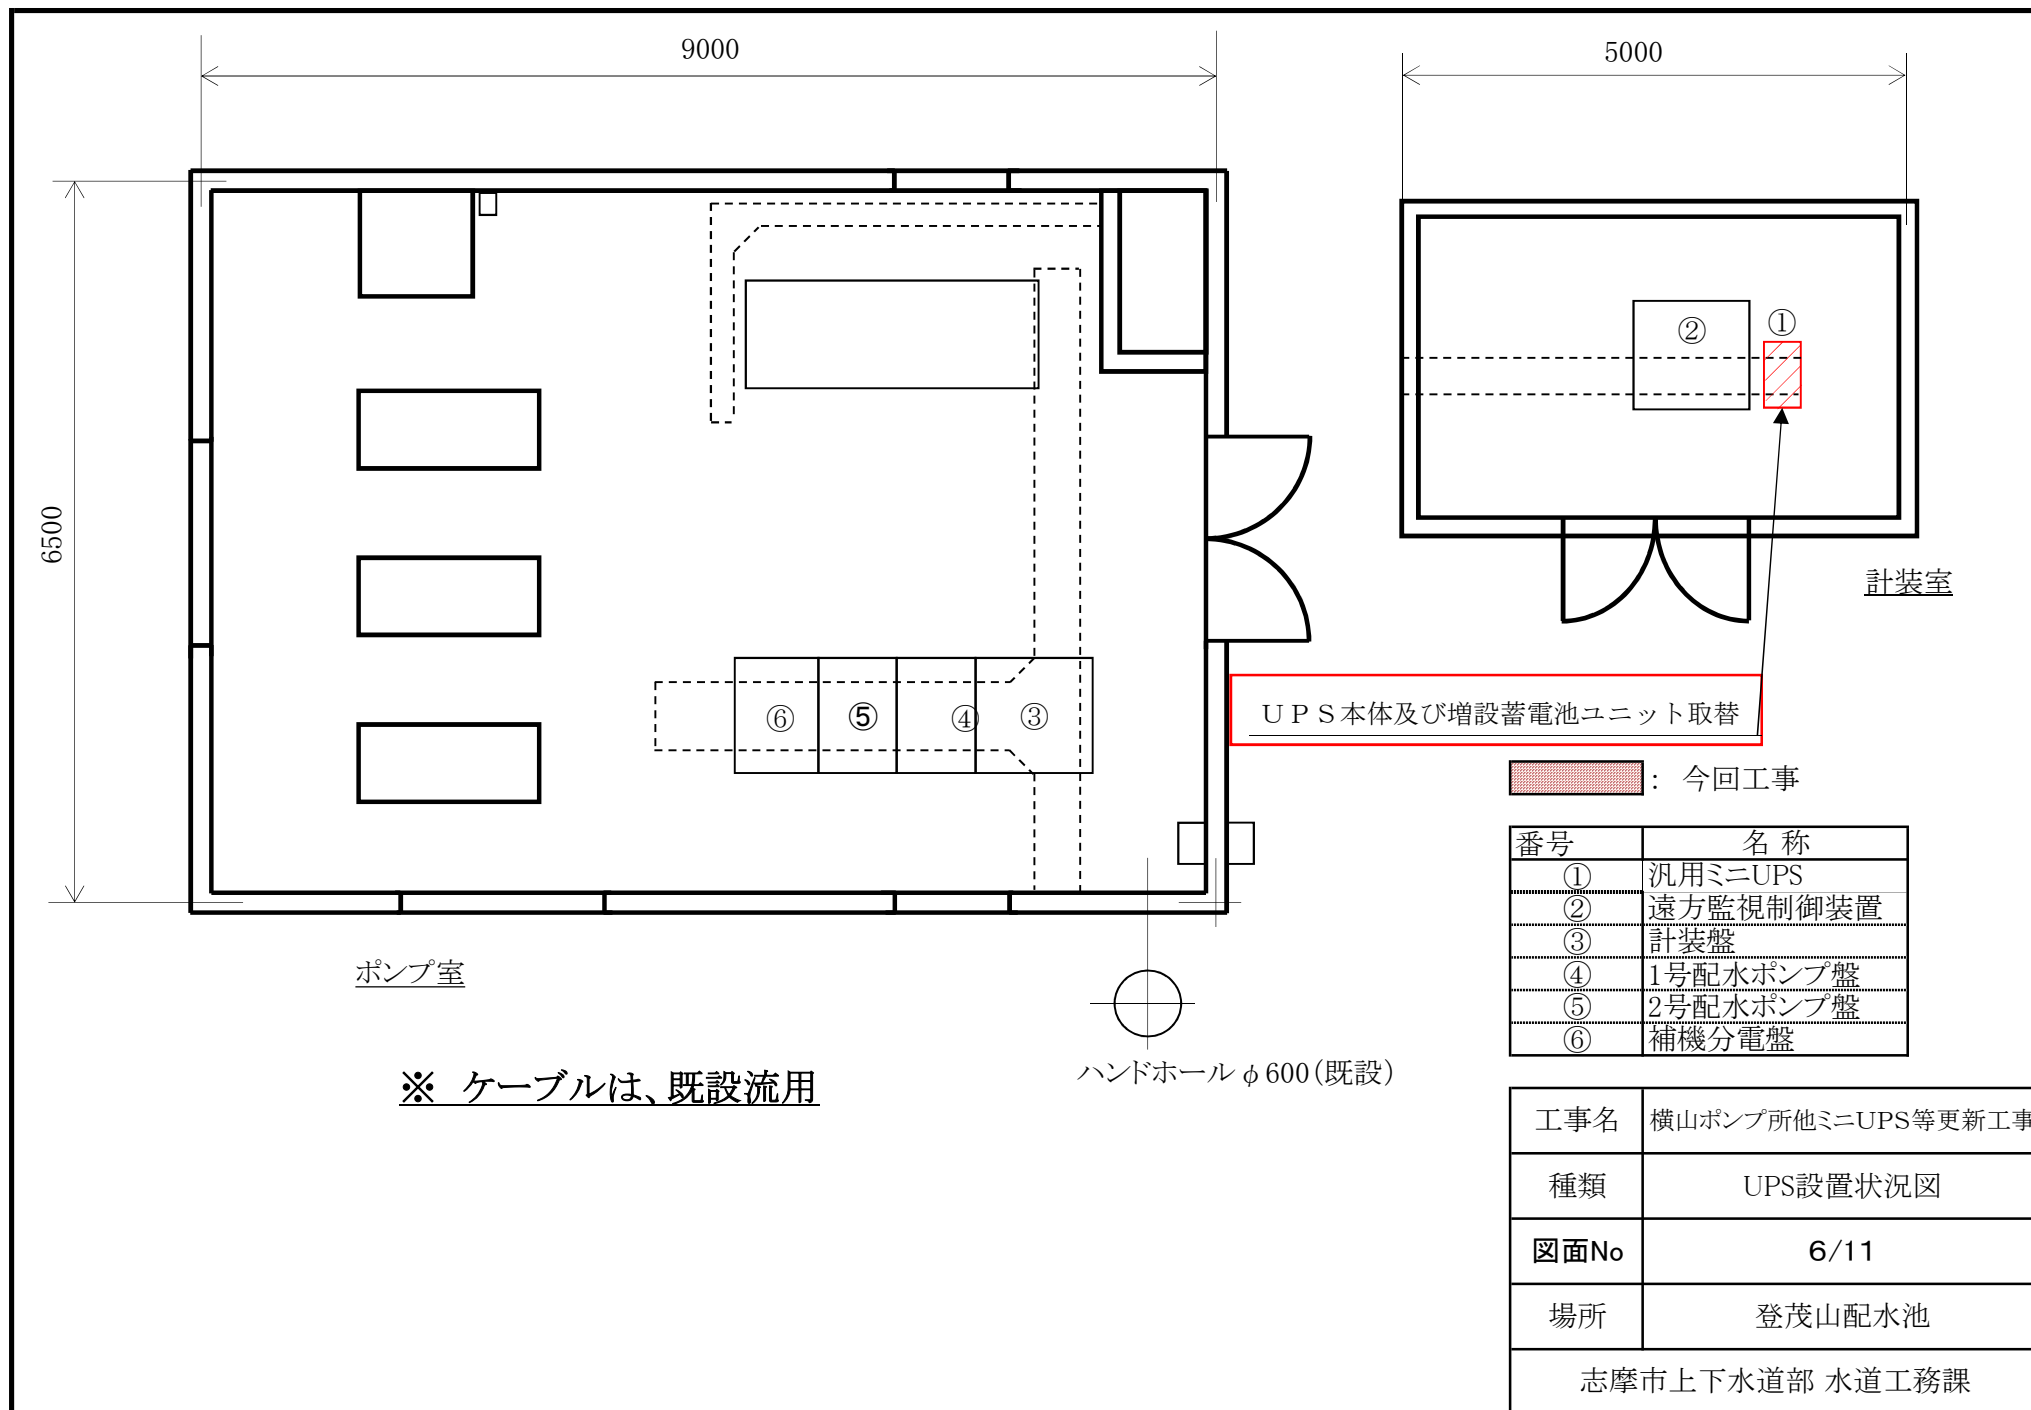




番 号	名 称
①	計装盤
②	残留塩素計 (取付架台付き)

 今回工事

UPS本体取替

※ ケーブルは、既設流用

工事名	横山ポンプ所他ミニUPS等更新工事
種類	UPS設置状況図
図面No	7/11
場所	浜島配水池
志摩市上下水道部 水道工務課	



今回工事

計装用UPS撤去(1KVA)

UPS 本体取替
(停電保持時間 10 分以上から 40 分以上へ)


※UPSは、緊急遮断弁盤内に据え置き
今回工事により計装用UPSと緊急遮断弁用
UPSを1台のUPSに取替する

機 器		
番 号	名 称	備 考
①	計装盤	既設
②	緊急遮断弁制御盤	新

配線表

記 号	線 種(据付)	自	至	備 考
ア	CE3.5sq-3C	②	①	電源出力

工事名	横山ポンプ所他ミニUPS等更新工事
種類	UPS設置状況図
図面No	8/11
場所	鵜方高区配水池
志摩市上下水道部 水道工務課	



番号	名 称	備 考
①	緊急遮断弁盤	既設
②	計装盤	既設

 今回工事

UPS 本体取替
(停電保持時間 10 分以上から 40 分以上)


※UPSは、緊急遮断弁盤内に据え置き
今回工事により計装用UPSと緊急遮断弁用
UPSを1台のUPSに取替する

計装用UPS撤去(1KVA)

配線表

記 号	線 種(据付)	自	至	備 考
ア	CE3.5sq-3C	①	②	電源出力

工事名	横山ポンプ所他ミニUPS等更新工事
種類	UPS設置状況図
図面No	9/11
場所	磯部北部配水池
志摩市上下水道部 水道工務課	



番号	名称
①	汎用ミニUPS
②	テレメータ盤
③	計装盤
④	継電器盤




今回工事

UPS蓄電池取替（本体・増設ユニット）

※点線部はケーブルピット

工事名	横山ポンプ所他ミニUPS等更新工事
種類	UPS設置状況図
図面No	10/11
場所	神明ポンプ所
志摩市上下水道部 水道工務課	



番号	名称	備考
①	計装盤	
②	遠方監視制御盤	
③	ミニUPS	
④	緊急遮断弁盤	

今回工事 ※ 盤内蓄電池取替

工事名	横山ポンプ所他ミニUPS等更新工事
種類	UPS設置状況図
図面No	11/11
場所	阿児西部配水池
志摩市上下水道部 水道工務課	